


ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ

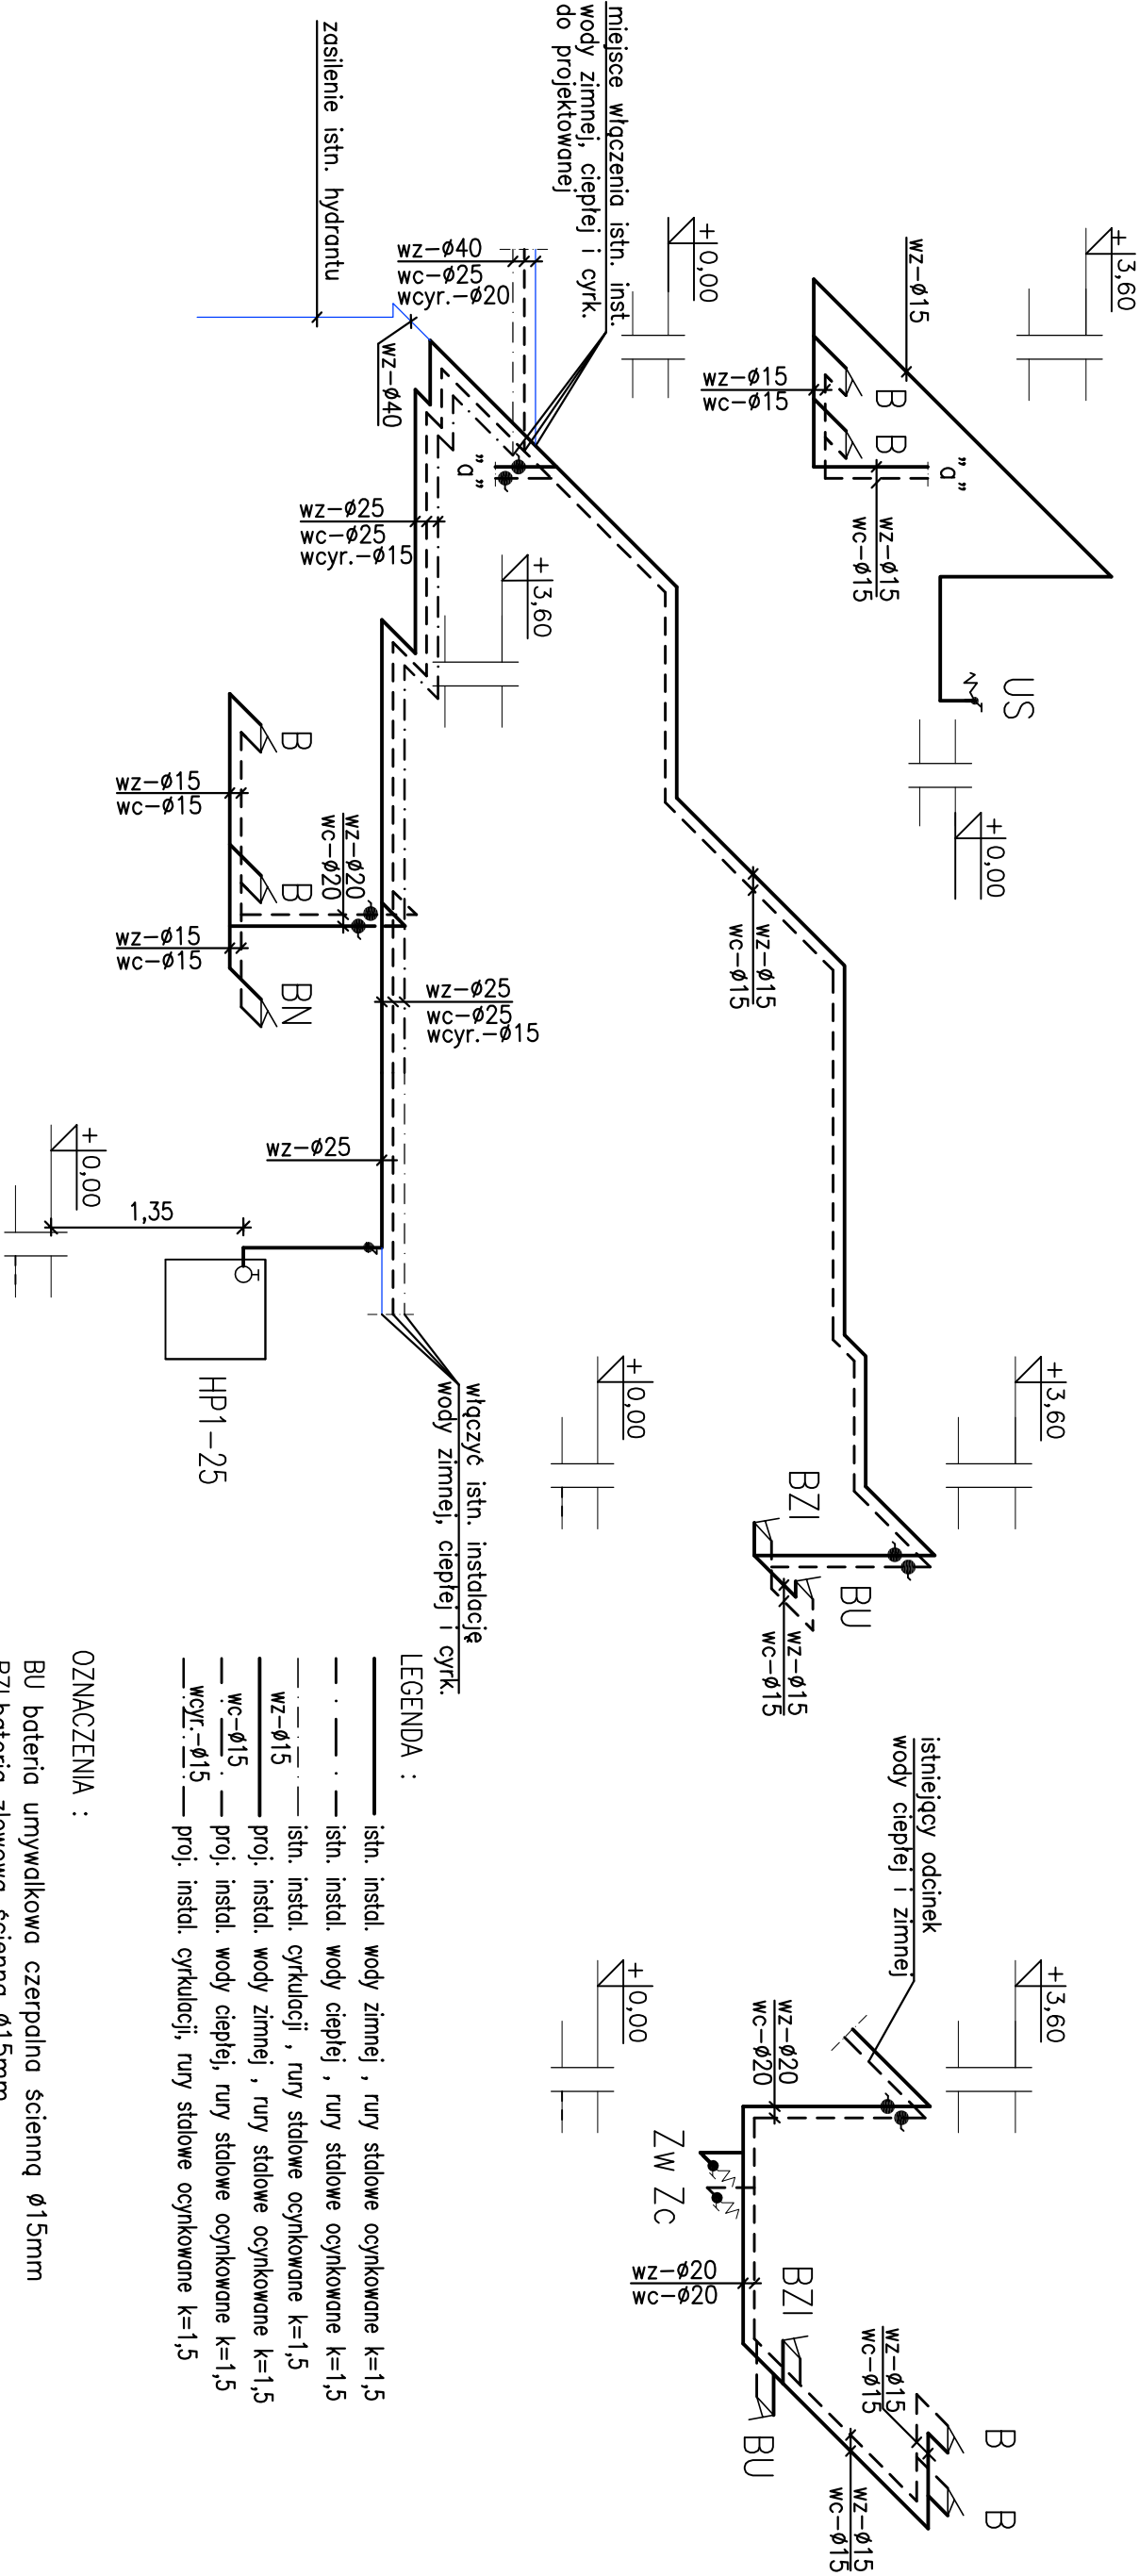

LEGENDA :

- istn. instal. wody zimnej , rury stalowe ocynkowane k=1,5
- - - istn. instal. wody ciepłej , rury stalowe ocynkowane k=1,5
- WZ-Ø15 — istn. instal. cyrkulacji , rury stalowe ocynkowane k=1,5
- WC-Ø15 — proj. instal. wody zimnej , rury stalowe ocynkowane k=1,5
- WC-Ø15 — proj. instal. wody ciepłej, rury stalowe ocynkowane k=1,5
- WC-Ø15 — proj. instal. cyrkulacji, rury stalowe ocynkowane k=1,5

OZNACZENIA :

- BU bateria umywalkowa czerpalna ściennq Ø15mm
- BZI bateria zlewowa ścienna Ø15mm
- BN bateria natryskowa ścienna Ø15mm
- B bateria bezdotykowa umywalkowa (zlewowa)
- Zc zawór czerpalny ze złączką do węża Ø15mm z zaworem antyskażeniowym (ciepła woda)
- Zz zawór czerpalny ze złączką do węża Ø15mm z zaworem antyskażeniowym (zimna woda)
- US unit stomatologiczny
- zawór odcinający kulowy gwintowany o średnicy zgodnej ze średnicą przewodów wody zimnej i ciepłej

UWAGI :

1. W GABINETACH STOMATOLOGICZNYM, ZABIEGOWYM I STERYLIZACJI ZASTOSOWAĆ BATERIE BEZDOTYKOWE
2. PRZEJŚCIA RUR PRZEZ PRZEGRODY PROWADZIĆ W TULEJACH OCHRONNYCH
3. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 3% W STRONĘ PRZYBORÓW

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <div><div></div><div>Dom z klasą</div><div>projekty budowlane</div></div> | | 25-008 Kielce ul.Stoszica1/P.108 |
| Obiekt: | Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej | |
| Adres: | Obłęgorek dz. nr ewid. 497 gm. Stawczyn | |
| Tytuł rysunku: | ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ | |
| Stadium: | Projekt wykonawczy | Podpis |
| Projektował: | mgr inż. K. Chodacko | KL-54/2002 |
| Opracował: | mgr inż. W. Tomaszewska | sanitarna |
| 1:50 | Date: | 04-2008 |
| | Specjalność | Nr uprawnien |
| | | Nr rysunku: 3 |
| UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Dom z klasą | | Strona: |