


# Przekrój C-C

skala 1:50

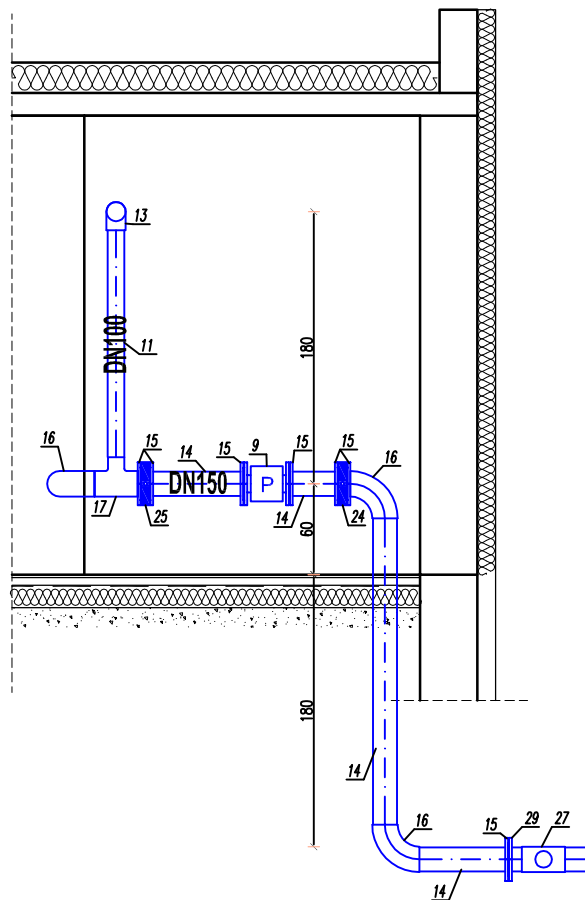

## LEGENDA:

- - projektowane rurociągi wody - technologiczne ze stali nierdzewnej
- - istniejące rurociągi wody
- - projektowana kanalizacja z rur PVC-U
- - projektowana instalacja wody zimnej bytowej z rur PE-X
- - projektowana instalacja wody ciepłej bytowej z rur PE-X
- - projektowana instalacja podchlorynu sodu - wąż PE 6/9 DN8

- Zawór odcinający
- Zawór wielofunkcyjny
- Zawór dozujący
- Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy
- Zawór antyskażeniowy typu EA

PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>VITARO</b>		
Rodzaj inwestycji	Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch naziemnych zbiorników wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej, dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn	Skala 1:50
Adres		Branża: Technologiczna
Inwestor	Gmina Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn	Data XI 2015 r
Przedmiot rysunku	Przekrój C-C - technologia	Rys. nr S5
Projektował b. sanitarna	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis
Sprawdził b. sanitarna	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Nr upr. LOD/1795/POOS/11	Podpis