


RZUT PODDASZA
skala 1:100



LEGENDA:

RI1

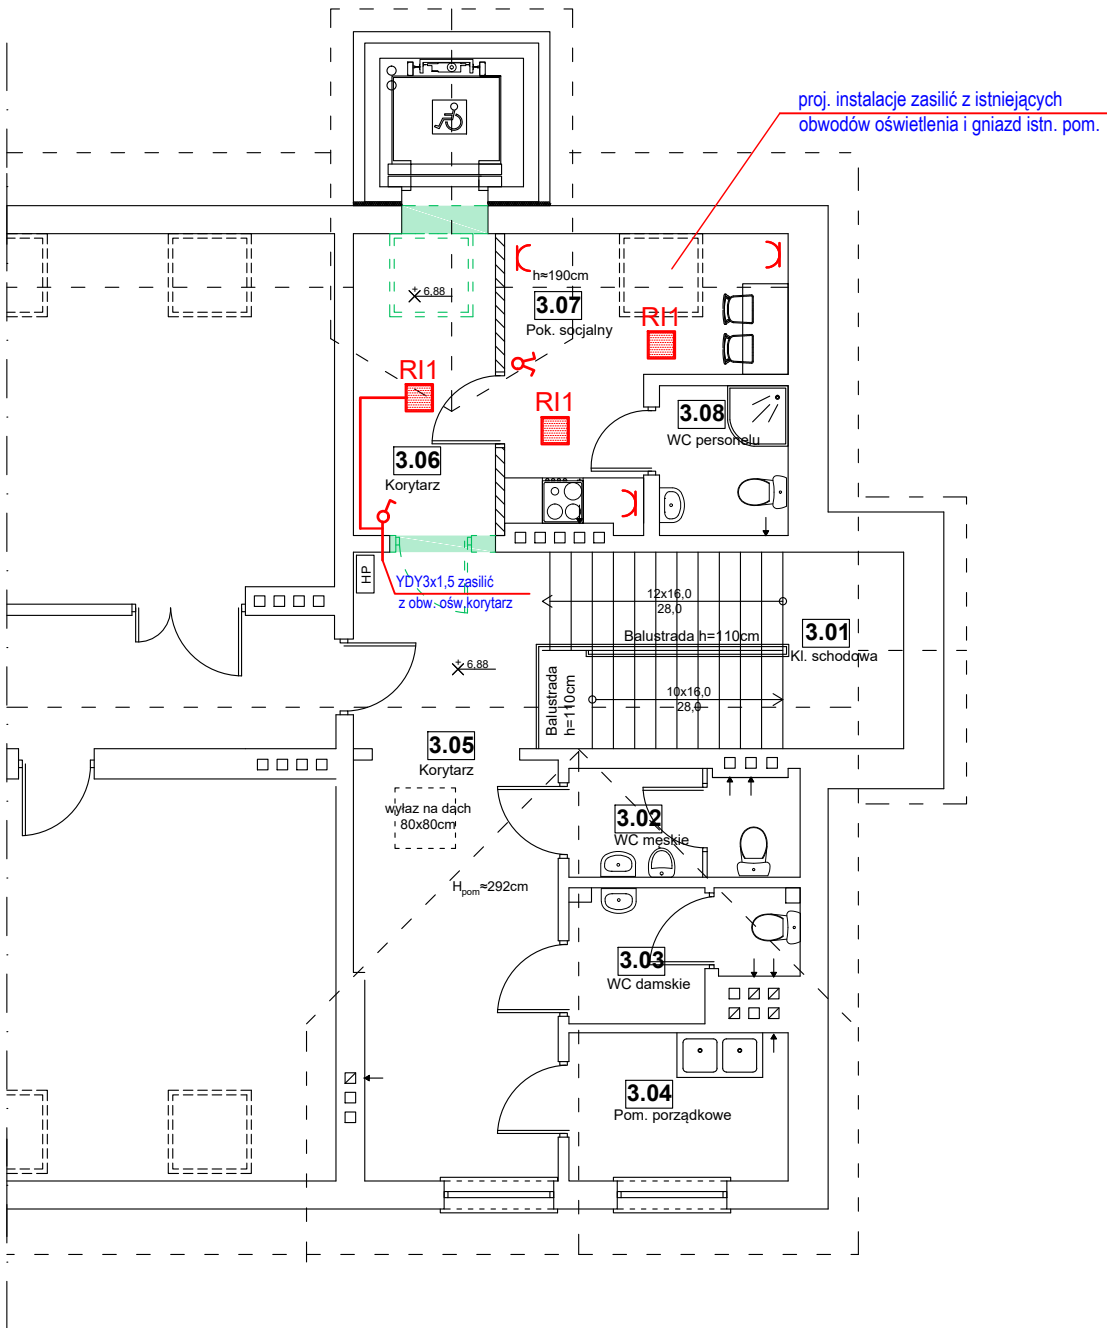

— Oprawa LED 37W 3750lm, 600x600 IP20;
typu OFFICE PLUS LB LED n/t; lub równoważna



— Gniazdo pojedyncze hermetyczne/p/t, 16A/250V, IP20



— Łącznik p/t świecznikowy, IP20 10A/250V



— Łącznik p/t jednobiegunowy hermetyczny, IP20 10A/250V

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Np.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. [m ²] ^a	Pow. [m ²] ^b
3.01	Kl.schodowa	terakota	12,20	12,20
3.02	WC męskie	terakota	4,20	4,20
3.03	WC damskie	terakota	4,50	4,50
3.04	Pom. porządkowe	terakota	5,70	5,70
3.05	Korytarz	terakota	21,50	21,50
3.06	Korytarz	terakota-projekt.	8,10	8,10
3.07	Pom. socjalne	terakota-projekt.	8,00	10,70
3.08	WC personelu	terakota	3,40	3,40
Powierzchnia łącznie:			67,60	70,30

a* - powierzchnia liczona od wys. pom. H=190cm

b* - powierzchnia podłogi

LEGENDA:



istniejące ściany



ściany istniejące przeznaczone do wyburzenia/rozbiórki



zamurowania istniejących ścian



nowoprojektowane ściany



nowoprojektowane ściany żelbetowe

SYSTEM OCHRONY
PRZECIWPORAŻENIOWEJ
UKŁAD TN-S



"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25–516 Kielce ul. Nowy Świat 52
e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :

**Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami- budowa windy,
łazienka dla osób niepełnosprawnych**

ADRES :

Strawczyn, działka nr ewid. 914

INWESTOR :

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

TYTUŁ RYS :

RZUT PODDASZA- Instalacje elektryczne

BRANŻA :

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ :

Jarosław Fąfara
upr. w specjalności elektrycznej:
KL 189/90

DATA :

01.2020

SPRAWDZIŁA :

inż. Józef Bałaga
upr. w specjalności elektrycznej:
KL 210/89

DATA :

01.2020

PODPIS :

SKALA :

1:100

NUMER RYS.:

IE3